

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 20-088-100862-22

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "А ГРУПП ЛОГИСТИК" Российская Федерация, 142155, Московская обл., г. Подольск, мкр Львовский, пр. Металлургов, д.4Б,

Заказ: 4900611793

Приказ на отгрузку: 0072190517

Автомобиль: С200ВЕ152/ЕЕ678552

Дата отгрузки: 02.04.2022

Продукция		НД	Количество грузовых мест
Наименование			
Трубы стальные водогазопроводные		ГОСТ 3262-75	5

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр условный, мм	Диаметр наружный, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	222001036	2211416	Ст2пс	32	42.3	3.2	2222004641	127	1270	3924
2	222001036	2211416	Ст2пс	32	42.3	3.2	2222004642	127	1270	3924
3	222001036	2211416	Ст2пс	32	42.3	3.2	2222004643	127	1270	3924
4	222001036	2211416	Ст2пс	32	42.3	3.2	2222004649	127	1270	3924
5	223001179	2211230	Ст2пс	50	60	3.5	2223008663	91	910	4441
ИТОГО:								599	5990	20137

Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
1	2211230	0.06	0.09	0.11	0.002	0.005	0.07	0.08	0.16	0.01	0.005
2	2211416	0.06	0.08	0.09	0.002	0.004	0.04	0.08	0.14	0.01	0.004

Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Загиб в холодном состоянии
1	222001036	уд, уд(2,5дн)
2	223001179	уд, уд(3,5дн)




ПРИМЕЧАНИЕ

1. Трубы поставляются по теоретической массе.
2. 100% неразрушающий контроль сварного соединения вихретоковым методом контроля.
3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
5. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление.
8. При 100%-ном контроле качества сварного шва неразрушающими методами, испытание гидравлическим давлением допускается не проводить.
9. Трубы немерной длины.

Инспектор ОТК

Бригадир участка

Дата

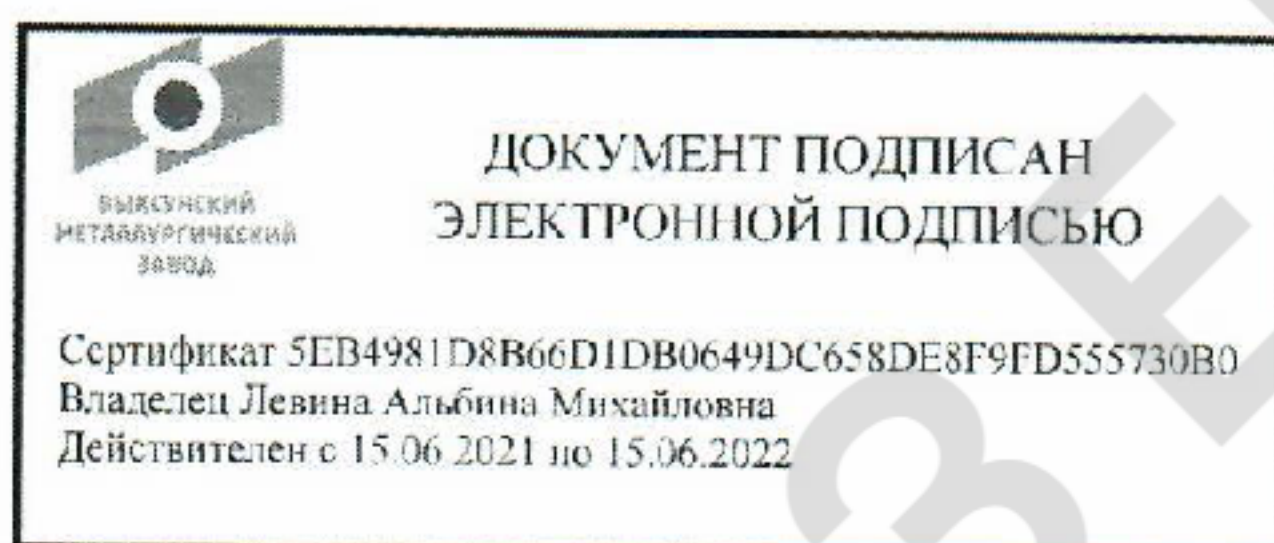

Левина А.М.

Трофимова Е.А.

02.04.2022